


bioGEL

ПРОТОКОЛ НОВЫЙ ВЗГЛЯД

с применением
bioGEL PDRN WOW EYES



Процедура	Рекомендуемое количество на процедуру
Работа в орбитальной зоне «Новый взгляд»: частые поверхностные микропапулы	1 мл
Работа в области малярных мешков (в случае работы отдельно от орбитальной зоны): частые поверхностные микропапулы	0,5-0,6 мл

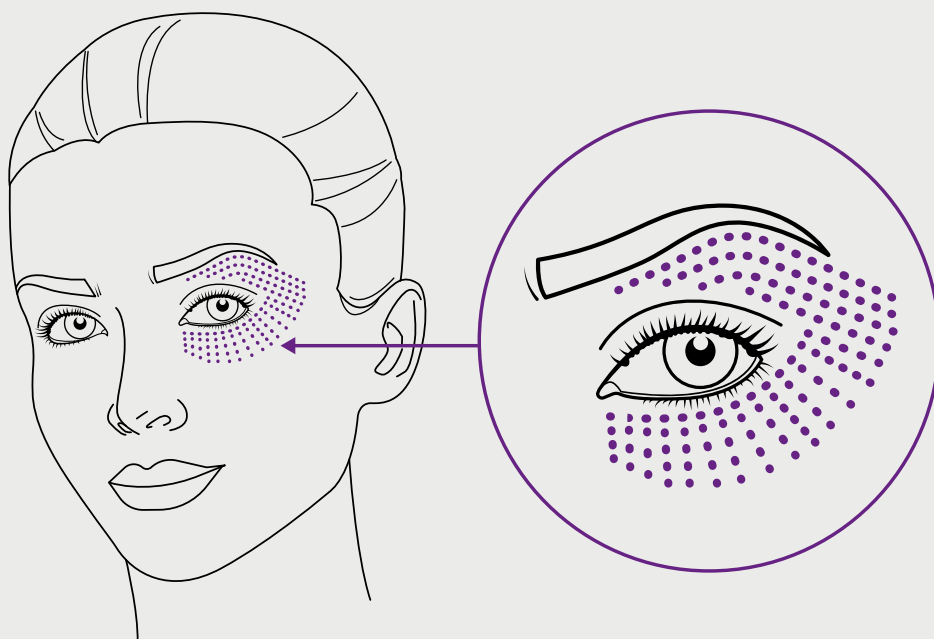

Для работы с препаратом bioGEL PDRN WOW EYES мы рекомендуем иглу 32/33G-4mm.